


Die Serviceanweisungen für den Ausbau der verschiedenen Bauteile, entnehmen Sie der Serviceanleitung für die Gerätegruppe BG2.



Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikel Nr.
31	Motor	0,16 kW, 220 V~, 50 Hz	33870
32	Abluftstutzen kpl. Silikondichtung	ø 80 mm „alt“ M 6 x 16 DIN 933 „alt“	26003 02649
	Abkluftwinkel	Ø80, mit Drehmagnet / 24V „neu“	33903
	Abluftwinkel	Ø80, mit Drehmagnet / 196V „neu“	36030
33	Hochtemperaturschlauch	40 cm „alt“	33524
34	Schlauchschellen	12-20 mm „alt“	42237
35	Ablaufrohr kpl.	(ohne Gewindestutzen neue Ausf.) (mit Gewindestutzen nur alte Ausf.)	26402
36	Gegenhalter		02645
37	Klemmschiene		26694
38	Magnetventil	24 V	33901
38	Magnetventil	230V	34286
	Kessel	Kessel nur bei alter Ausf.	26042
	Entstörglied	RC AD 230 V / 1ph	33372
		RC AD 230V / 3ph	33374
		Freilaufdiode 24V DC	34000

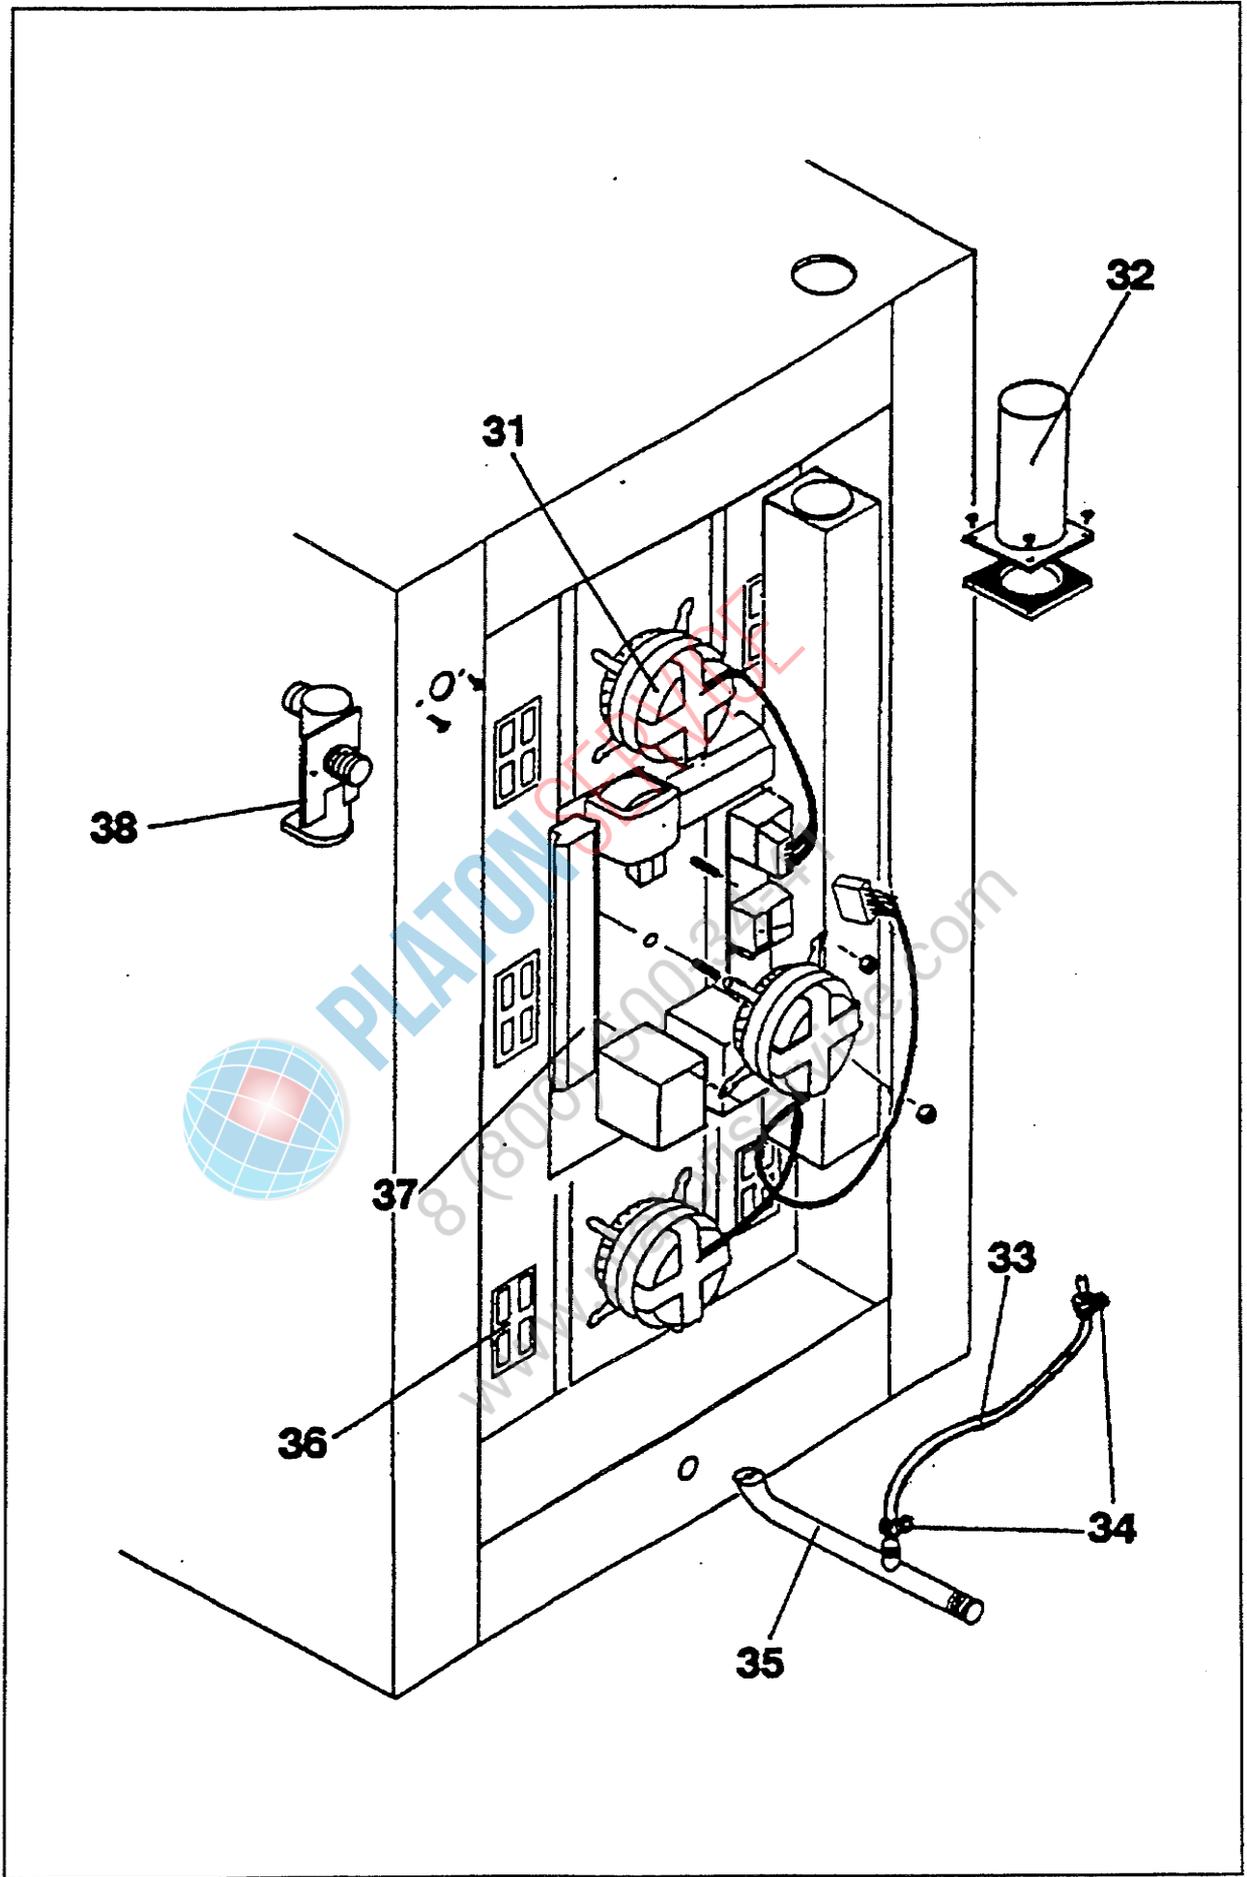